

下水道使用料の改定に関する市民説明会 資料

市民説明会開催日程：令和8年9月12日（土）～9月15日（火）



次 第

1 開 会

2 挨 拶

3 職員紹介

4 説 明

下水道使用料の改定について


5 質 疑

6 閉 会

前沢下水浄化センター

1 下水道事業の概要


当市の汚水処理は、公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント事業、市営浄化槽事業で実施しています。なお、下水道使用料の改定については、合併後初となります。今回の下水道使用料の改定は、市営浄化槽は対象外です。

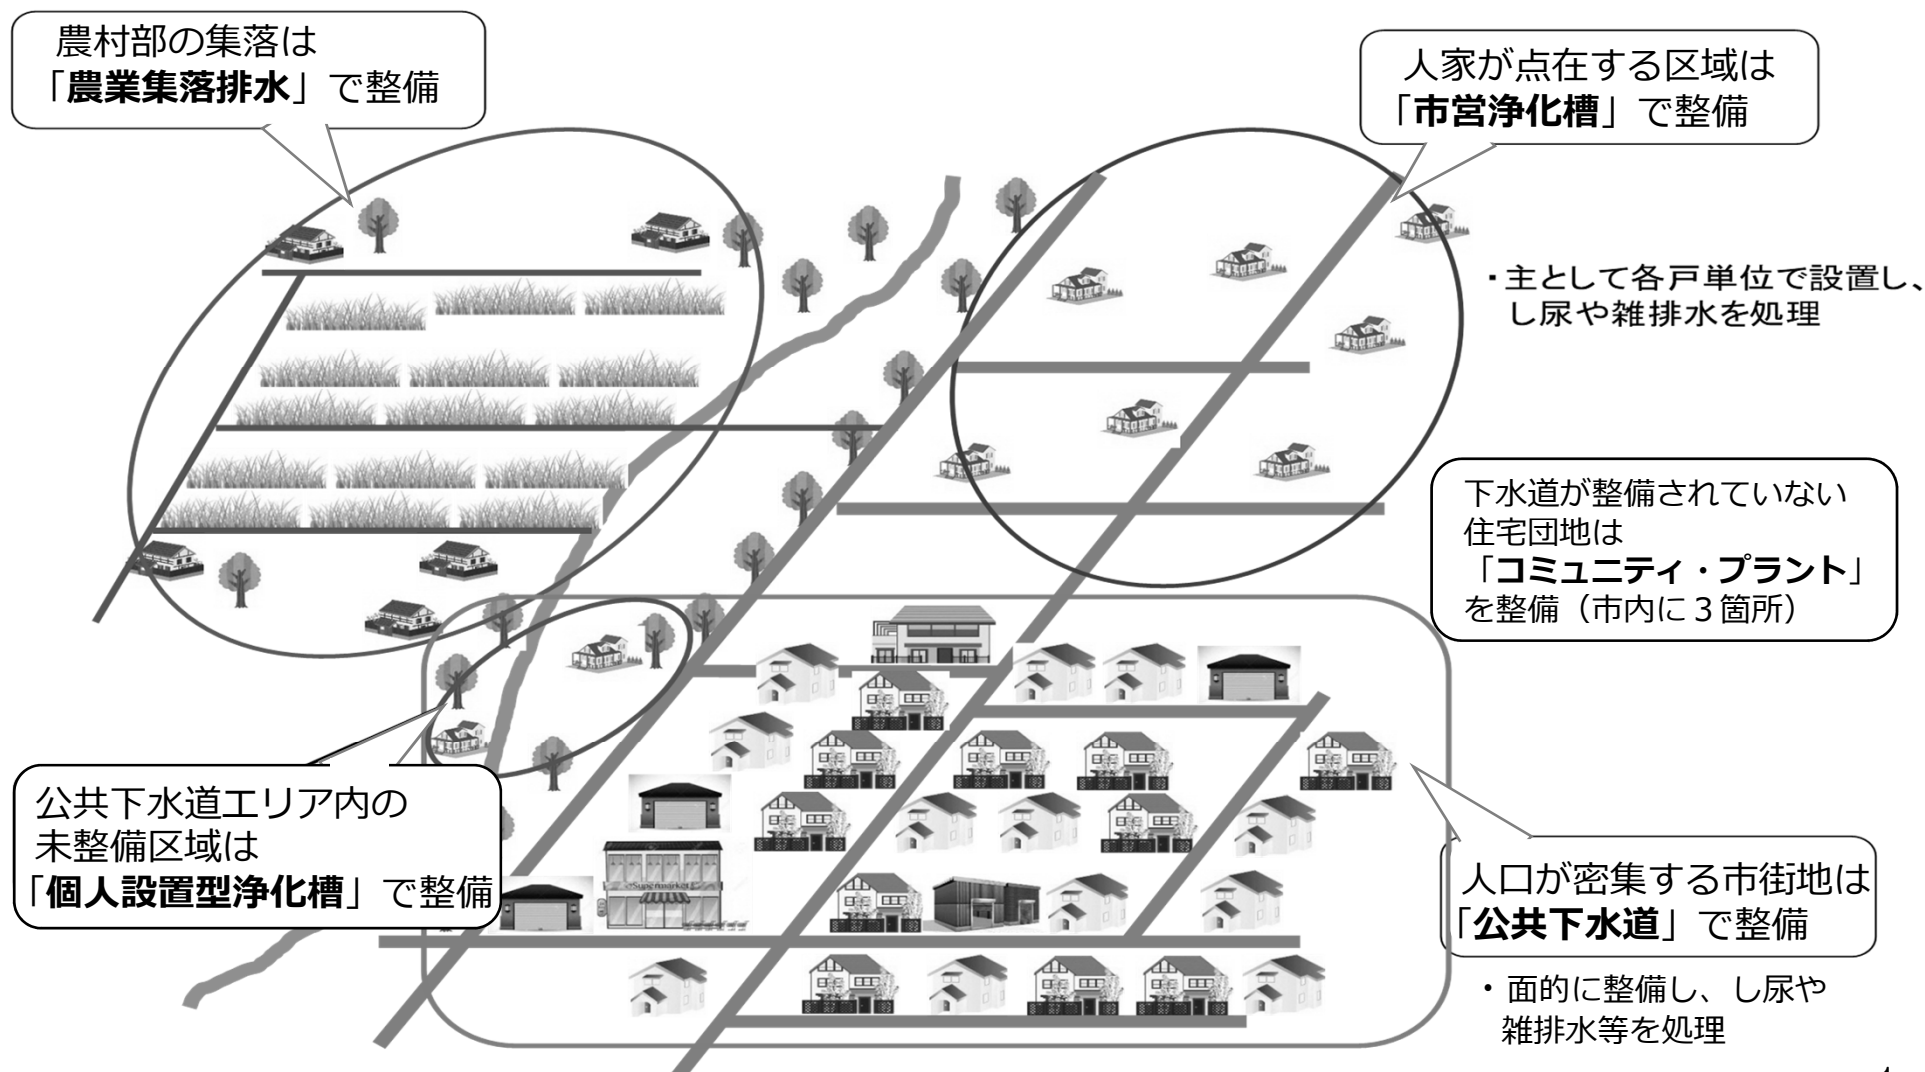

2 下水道の経営状況はどうなっているの？

下水道の使用は接続している人に限られるため、原則、税金ではなく、下水道使用料で経費をまかなう「独立採算制」により運営しています。

今回使用料を改定しない場合、経営状況を表す「経費回収率」が令和6（2024）年度の87.5%から、年々低下してしまいます。

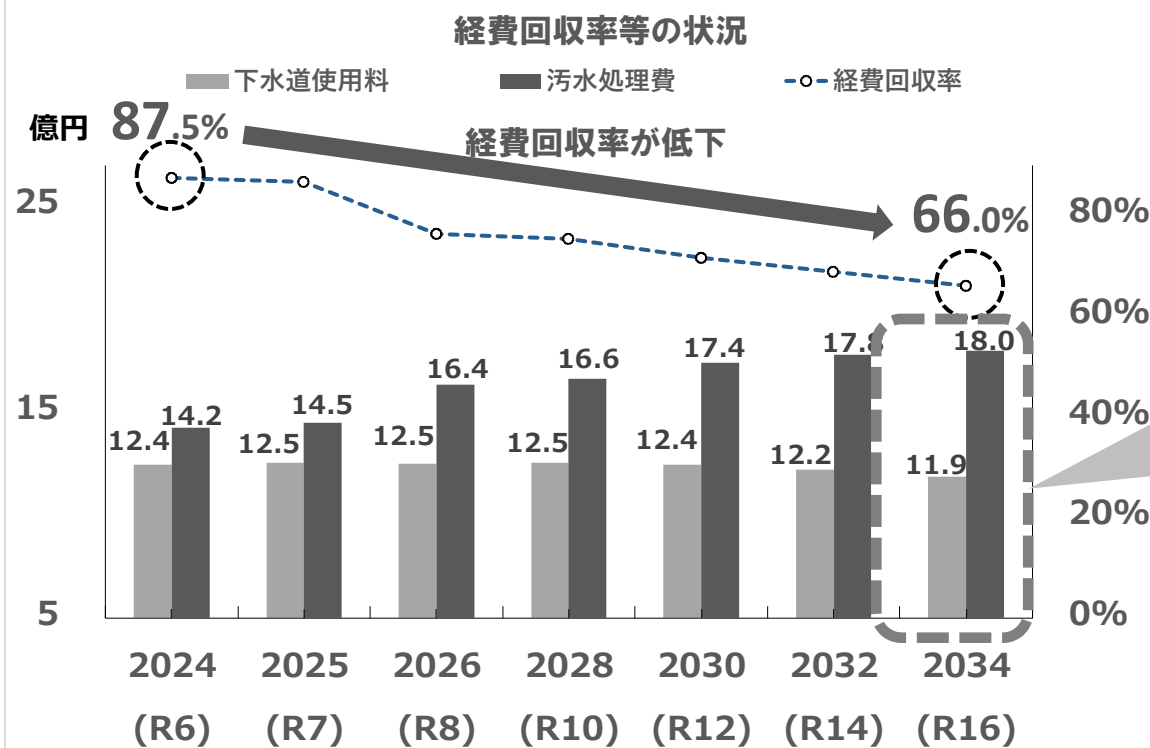

Q 経費回収率って何？



汚水処理費用が下水道使用料でどの程度まかなえているかを表した指標です。安定的に経営するため100%以上であることが求められます。

下水道使用料でまかなえていない分

34.0%

下水道使用料でまかなえている分

経費回収率
66.0%

下水道
使用料

汚水
処理費

3 なぜ、経費回収率が低下するの？

経費回収率低下の要因は主に 2 つ

POINT
1

下水道使用料収入の減少


人口減少や節水機器の普及などの影響により、下水道使用料収入も減少する見込みです。

POINT
2

流域下水道維持管理負担金の大幅増

物価高騰を受け令和 7（2025）年度以降の負担金が大幅な増額となり、下水道事業の経営に大きな影響を及ぼしています。

市の公共下水道の一部は、県が運営する処理場で処理されています。この負担金として、市は県に「**流域下水道維持管理負担金**」を支払っています。

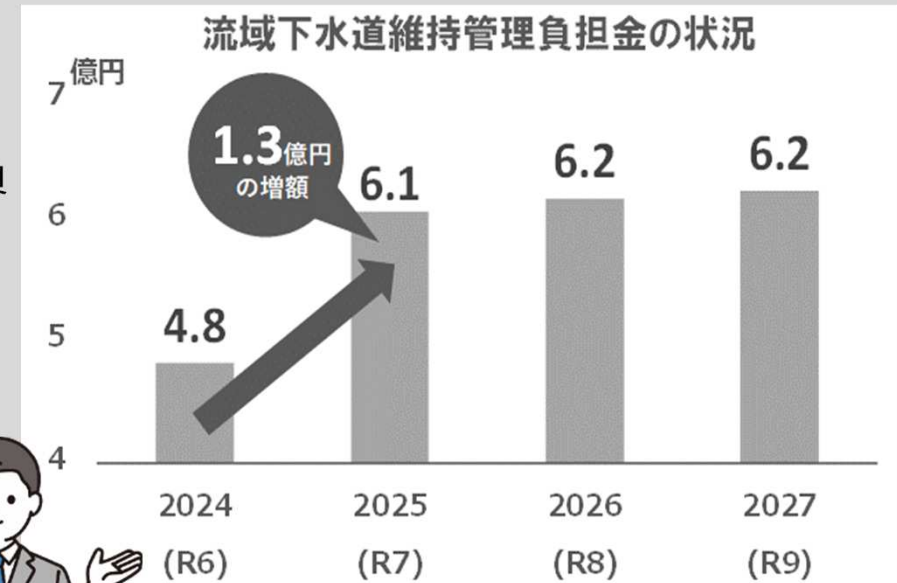


4 なぜ今、使用料改定しなければいけないの？ 市の財政に影響を及ぼす一般会計繰入金 ①

下水道使用料だけでまかなえない費用を、税金などから補てんしています。その補てんしているお金を一般会計繰入金といいます。

現在のまま経営を続けた場合、流域下水道維持管理負担金の増、物価高騰及び下水道整備により、令和10（2028）年度には29.8億円まで増加し、市の財政に影響を及ぼすことになります。

POINT 1 このままだと 一般会計繰入金は29.8億円に

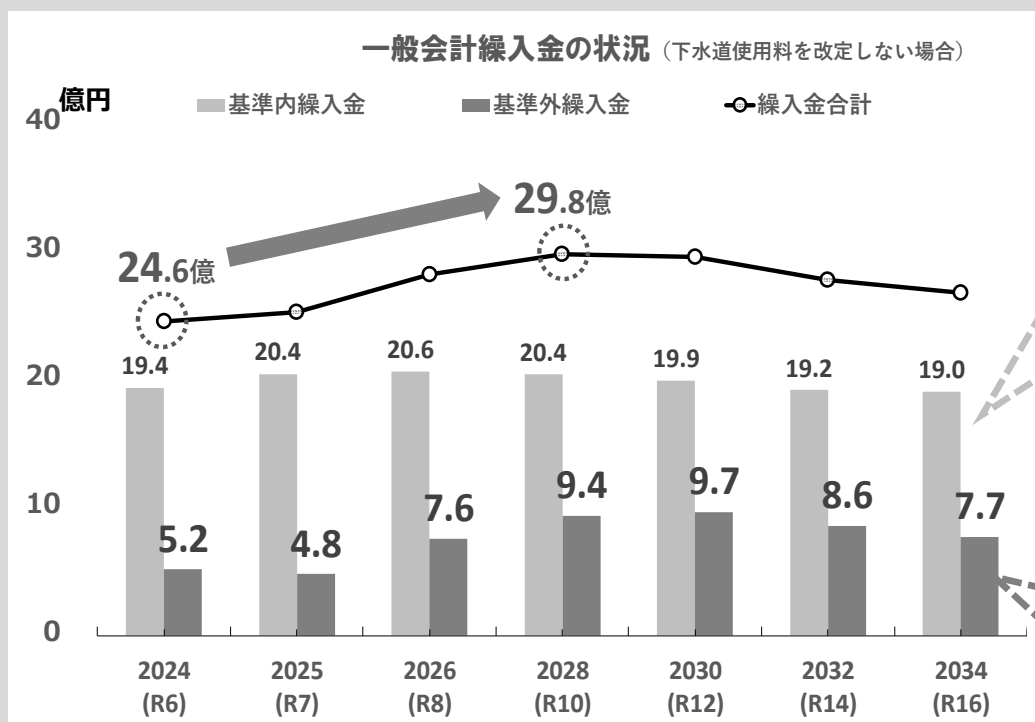

POINT 2 一般会計繰入金には 基準内と基準外があります

基準内繰入金

国が税金などで負担することを認めた経費に使う繰入金です。下水道には水環境の保全や雨水処理等、下水道に接続していない方にも受益が及ぶ効果もあることから、認められています。この繰入金に対しては、一定程度、国から地方交付税が交付されます。

基準外繰入金

市独自の繰入金です。政策的な目的や収支不足を補てんするために繰り入れています。

4 なぜ今、使用料改定しなければいけないの？

市の財政に影響を及ぼす一般会計繰入金 ②


では、下水道使用料でまかなえない費用を一般会計から繰り入れることが問題なのは何ででしょうか。

理由は、受益者負担の公平性が確保できないことと、市の財政に影響を及ぼすことになるからです。前のページで説明した基準外繰入金から削減していく必要があります。

POINT 1

受益者負担の公平性が確保できない

市が管理している下水道等を使用していない市民も市税を通じて間接的に負担することとなり、受益者負担の公平性が損なわれます。

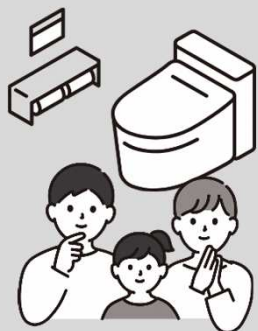

市が管理している
下水道等の水洗化人口

約 **7** 割



個人が管理している
浄化槽、汲み取り

約 **3** 割

うちは個人で
管理しているのに
私たちの払った
税金がさらに使わ
れるの？



POINT 2

市の財政に影響

福祉、教育、子育て支援、道路等の維持管理など、全市民対象の事業に影響を及ぼすことになります。

教育



道路等の
維持管理



福祉



子育て
支援



全市民が対象の事業に影響

4 なぜ今、使用料改定しなければいけないの？ 経費回収率を維持する必要性

下水道使用料を改定してまで、経費回収率を維持しなければいけない理由はなぜでしょうか。

埼玉県八潮市で発生した大規模道路陥没事故や近年頻発する地震により、全国で下水道施設の耐震化や定期点検の強化が進められています。繰入金を抑制しながら安全な污水处理サービスを持続的に提供するためにも、経費回収率を維持する必要があります。


令和7年1月
埼玉県八潮市で
大規模道路陥没
事故発生・
頻発する地震

全国で
強化

- ・ 下水道施設の耐震化
- ・ 安全性確保のための定期点検

下水道使用料を改定し、経費回収率を維持する目的は、

下水道事業の経営を安定させ、
**安全で快適な污水处理サービスを持続的に
提供**するためです

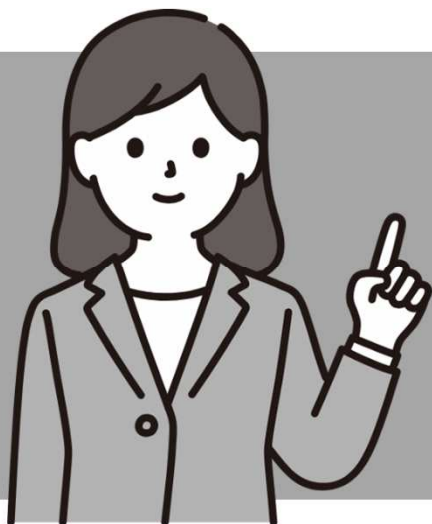

5 下水道使用料改定における基本的な考え方

下水道事業では、課題を解決するために経営戦略を令和6（2024）年度に見直しており、そのなかで経営目標を定めています。その経営目標に基づき、下水道使用料の改定における基本的な考え方を次のとおりとしました。

Q 経営戦略とは？（経営戦略の計画期間：令和7（2025）年度～令和16（2034）年度）

汚水処理サービスを将来にわたり安定的に継続するための中長期的な基本計画です。流域下水道維持管理負担金の増などの課題に対応し、健全な財政運営を行うための指針となります。



POINT 経営戦略で定めた **3** つの経営目標

経費回収率の維持
経営戦略改定時の水準
85%の維持

繰入金の縮減
計画期間10年間合計で
244.5億円以内に

企業債残高の縮減
令和16年度末の残高を
183億円以内に

経営戦略に基づき定めた 下水道使用料の改定における基本的な考え方

経営戦略のなかで下水道使用料の改定は4年ごとに検討することとしているため、次のとおりとしました（次の改定に係る検討は令和13（2031）年度の予定）。

① 経費回収率85%の維持

② 改定算定期間（※）の繰入金額を104.25億円以内に縮減

※改定算定期間：令和9（2027）年度～令和12（2030）年度

2つの
経営目標の
達成を要件に

6 改定率のシミュレーションと「30%」とした理由

令和6（2024）年度に経営戦略を見直した後に必要となった、汚泥引き抜き手数料の増改定及び物価高騰による維持管理経費の増分と、令和7（2025）年度の決算を反映し、改めてシミュレーションを行いました。

経営目標を2つとも達成するには **60%** の改定が必要という結果に

経費回収率

経営目標の達成には
60%の改定が必要

繰入金

経営目標の達成には
34%の改定が必要



60%の改定は使用者のみなさまに急激な負担を強いることになる...

今回の料金改定率は


平均で **30%** に抑える決断をしました

7 新しい下水道使用料体系と選定のポイント

新しい下水道使用料体系を3つのパターンにより検討し、パターン③を使用料体系案とし上下水道事業運営審議会へ提案しています。現在、上下水道事業運営審議会で審議いただいています。


パターン①

基本料金を50%改定し、安定的に収入確保できる案

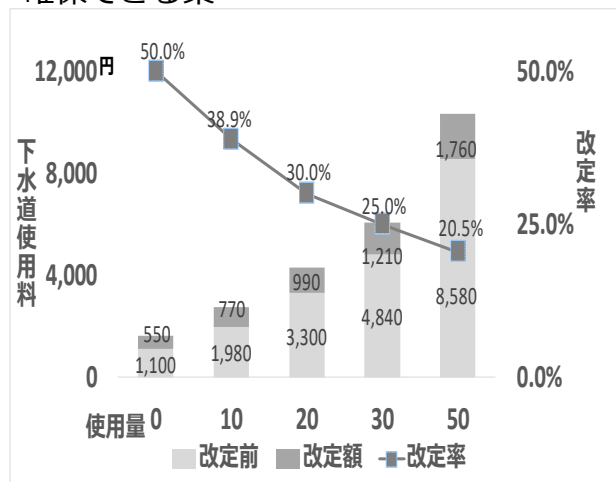


パターン②

基本料金を36%改定し、少量使用者にも一定程度配慮した案

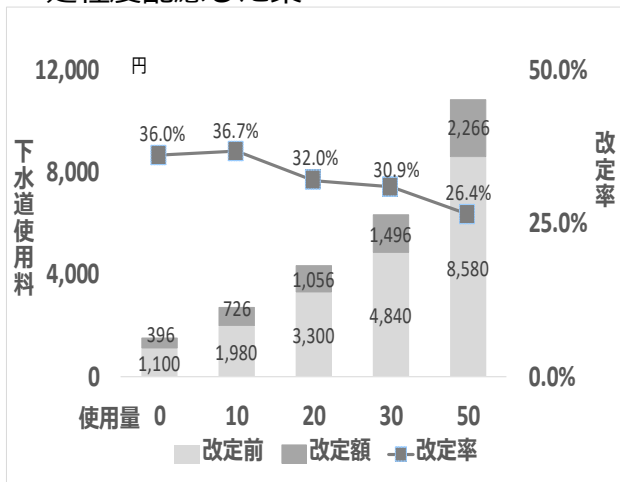

パターン③

基本料金を30%改定し、少量使用者の改定率を30%以内とした案

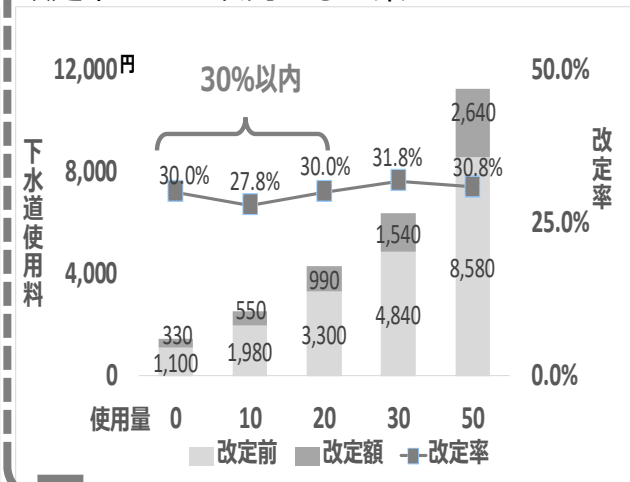

※全て税込み、単位：円

検討の結果、
パターン③で提案

使用水量 (m³)	現行料金	改定料金(案)	差額	改定率
0 (基本料金)	1,100	1,430	330	30.0%
10	1,980	2,530	550	27.8%
20	3,300	4,290	990	30.0%

30%
以内

POINT


使用者の76%を占める
20m³までの少量使用者へ配慮
した使用料体系としています

使用水量ごとの使用料は、13ページをご覧ください

8 上下水道料金の他市町との比較

20m³使用の場合の上下水道料金の県内14市、金ヶ崎町及び平泉町との比較です。
 現行料金は、高い方から8番目の料金でしたが、パターン③に改定をすると高い方から3番目の料金となります。

(税込み)

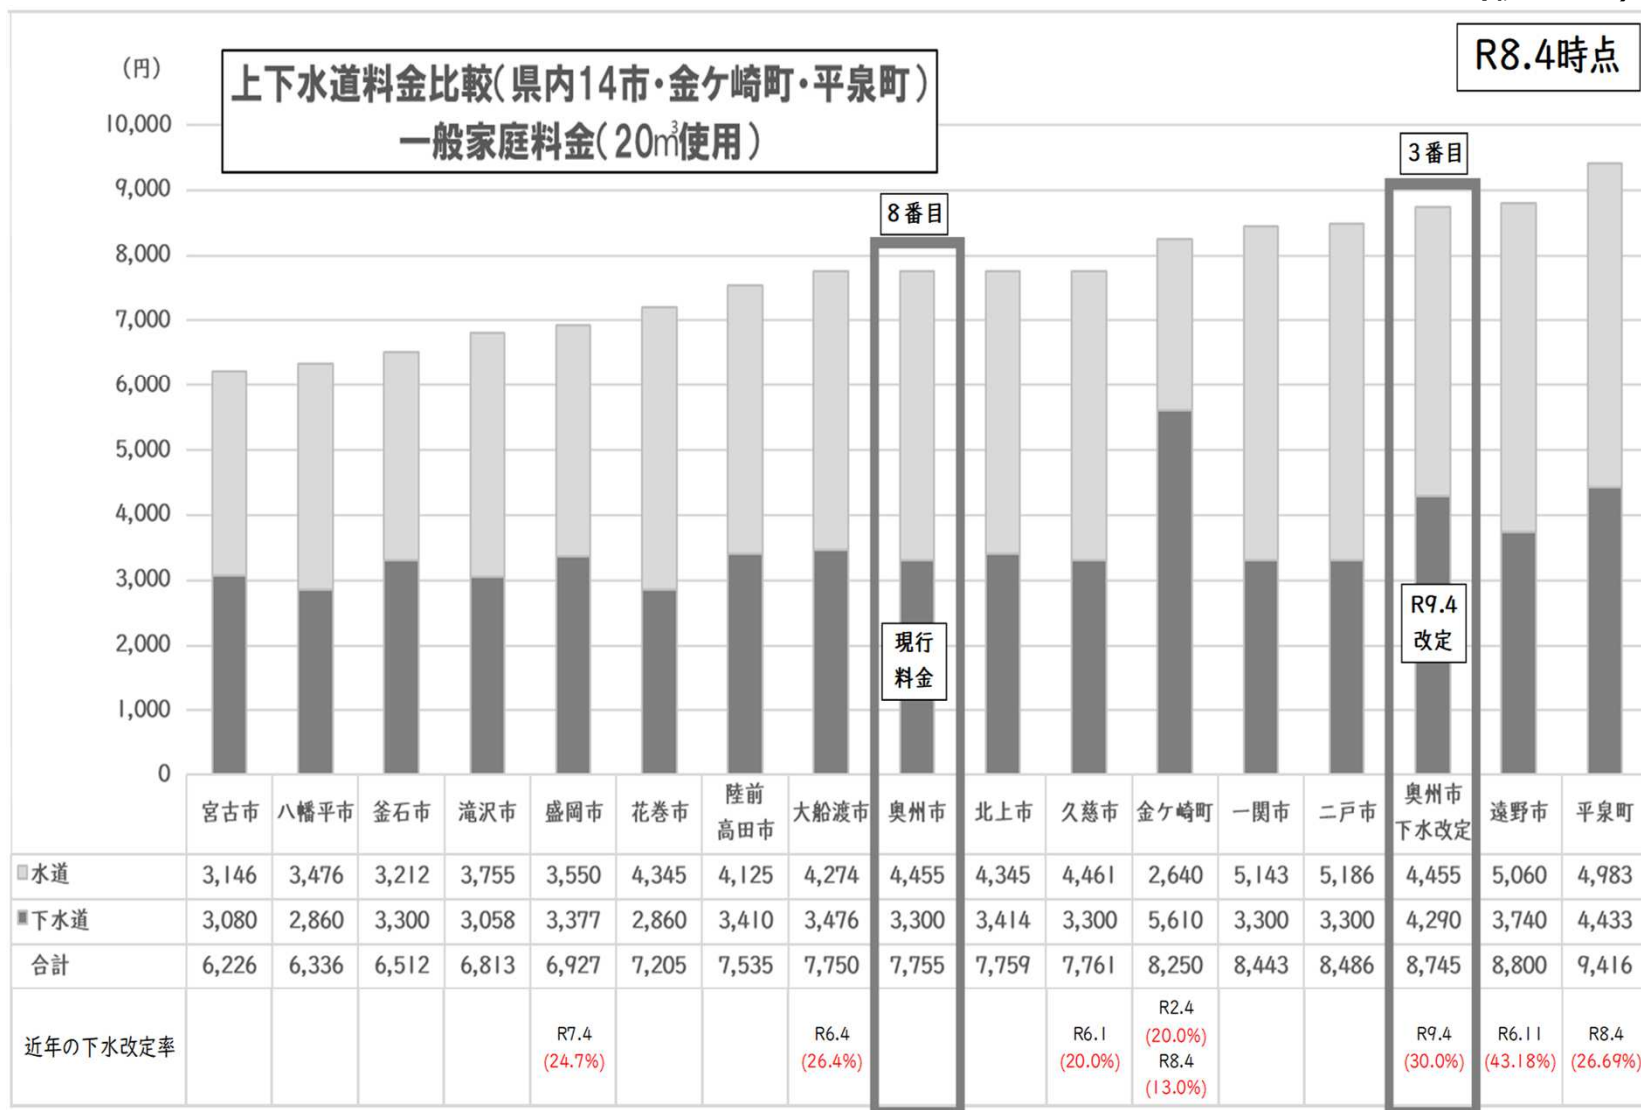

9 市としての経営努力とコスト削減

経営改善のために次の取り組みを行います。

POINT 1 公共下水道整備予定エリアの縮小

公共下水道整備の費用対効果の検証、整備予定エリアの住民の方へ意思確認を行い、整備予定エリアを縮小します。


エリアの縮小による整備費用の減

効果

経費回収率
の向上

一般会計繰入金
の減

企業債借入金の
減

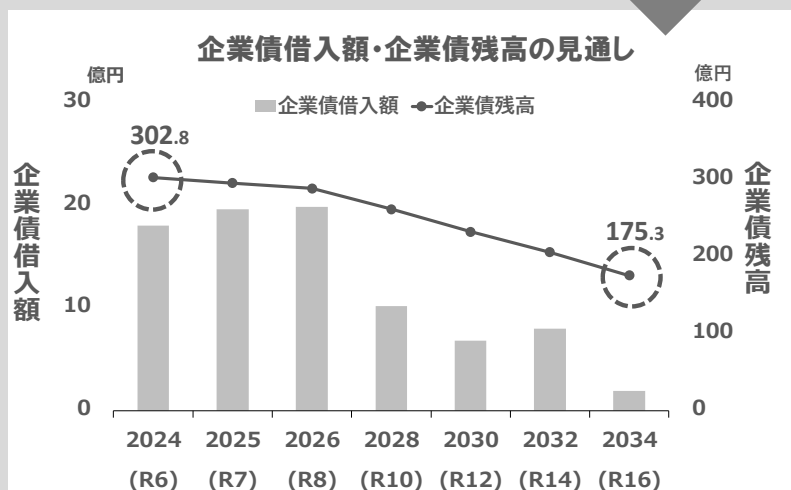

POINT 2 農業集落排水処理施設の統廃合の推進

市では令和2（2020）年度末時点で30施設あった農業集落排水処理施設を、公共下水道への接続及び他の農業集落排水処理施設への統合により、合わせて10施設減らし、建て替え費用や維持管理費を削減しました。今後も、効果を検証しながら進めます。

POINT 3 水洗化費用への新しい補助制度

水洗化を促し下水道使用料収入を増加させ、将来的な経費回収率の向上を見込みます。

1

くみ取り便槽
の撤去

限度額
9万円

2

単独処理浄化槽
の撤去

限度額
12万円

3

排水管などの
設置工事

※10mを超える部分

限度額
30万円
※1m当たり5,000円

10 今後のスケジュール

今後のスケジュールは次のとおり予定しています。

令和8年9月	・ 第3回運営審議会
10月	・ 運営審議会より答申

※運営審議会より答申を受け、令和9年4月に下水道使用料を改定する方針となった場合、12月市議会定例会に条例改正案を提出することになります。



下水道事業の経営を安定させ、安全で快適な汚水処理サービスを持続的に提供するために、みなさまのご理解、ご協力をお願いします。

下水道使用料改定に係るご意見、ご質問等をお寄せください。

寄せられたご意見等は運営審議会等で報告するほか、ホームページ上で公表いたします。

●回答期限：9月17日（木）17時まで

電 話：上下水道部経営課下水道経営係 0197-34-1517

メール：jougesuikieiei@city.oshu.iwate.jp

スマホから回答できる
LoGoフォームはこちら



もっと詳細な内容を確認したい場合は、こちらから運営審議会の資料をご覧ください。



【参考】 下水道使用料改定（案）早見表

パターン③で改定した場合の使用水量ごとの使用料は次のとおりです。

(税込み)

使用水量 (㎡)	現行料金 (円)	改定料金 (案)	差額 (円)	使用水量 (㎡)	現行料金 (円)	改定料金 (案)	差額 (円)	使用水量 (㎡)	現行料金 (円)	改定料金 (案)	差額 (円)
0	1,100	1,430	330	21	3,454	4,499	1,045	41	6,798	8,943	2,145
1	1,188	1,540	352	22	3,608	4,708	1,100	42	6,996	9,196	2,200
2	1,276	1,650	374	23	3,762	4,917	1,155	43	7,194	9,449	2,255
3	1,364	1,760	396	24	3,916	5,126	1,210	44	7,392	9,702	2,310
4	1,452	1,870	418	25	4,070	5,335	1,265	45	7,590	9,955	2,365
5	1,540	1,980	440	26	4,224	5,544	1,320	46	7,788	10,208	2,420
6	1,628	2,090	462	27	4,378	5,753	1,375	47	7,986	10,461	2,475
7	1,716	2,200	484	28	4,532	5,962	1,430	48	8,184	10,714	2,530
8	1,804	2,310	506	29	4,686	6,171	1,485	49	8,382	10,967	2,585
9	1,892	2,420	528	30	4,840	6,380	1,540	50	8,580	11,220	2,640
10	1,980	2,530	550	31	5,016	6,611	1,595	100	19,030	24,970	5,940
11	2,112	2,706	594	32	5,192	6,842	1,650	200	41,030	53,570	12,540
12	2,244	2,882	638	33	5,368	7,073	1,705	300	63,030	82,170	19,140
13	2,376	3,058	682	34	5,544	7,304	1,760	400	85,030	110,770	25,740
14	2,508	3,234	726	35	5,720	7,535	1,815	500	107,030	139,370	32,340
15	2,640	3,410	770	36	5,896	7,766	1,870	600	129,030	167,970	38,940
16	2,772	3,586	814	37	6,072	7,997	1,925	700	151,030	196,570	45,540
17	2,904	3,762	858	38	6,248	8,228	1,980	800	173,030	225,170	52,140
18	3,036	3,938	902	39	6,424	8,459	2,035	900	195,030	253,770	58,740
19	3,168	4,114	946	40	6,600	8,690	2,090	1000	217,030	282,370	65,340
20	3,300	4,290	990								