


留意事項(参考図)

※1 大便器排水管に小便便器等の排水管を屋内で接続する場合に必要な措置

① 通気孔または通気弁を設置する



② すべての管の管径を100mmにする

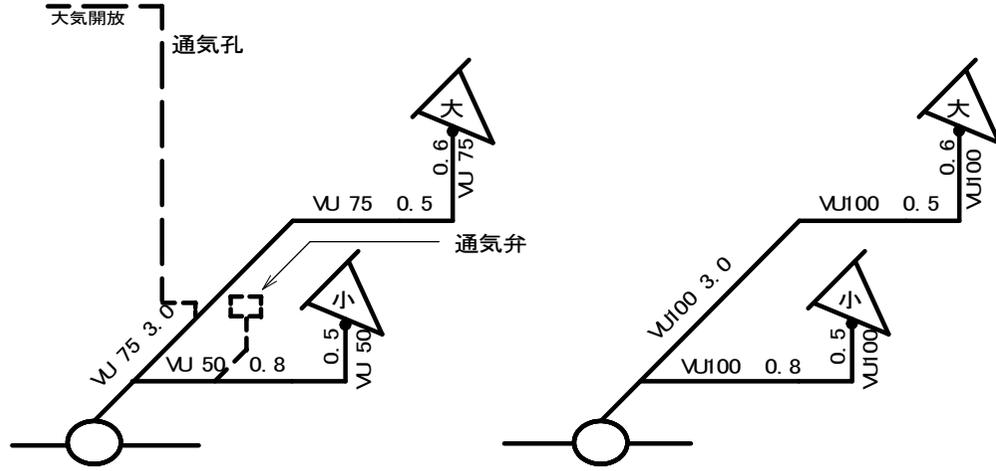

※3 二重トラップとなっている場合に必要な措置

平面図



※基本

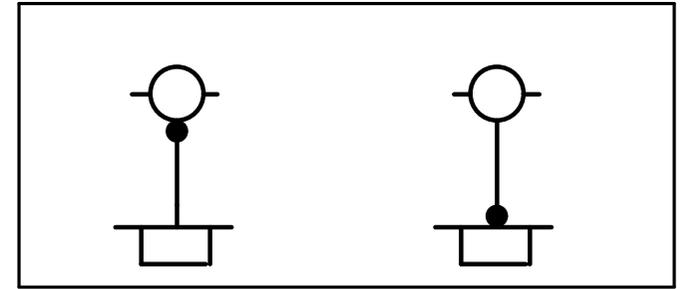

立面図 (理由等を記載すること)

密閉不可の場合



エアークャップを設置する場合

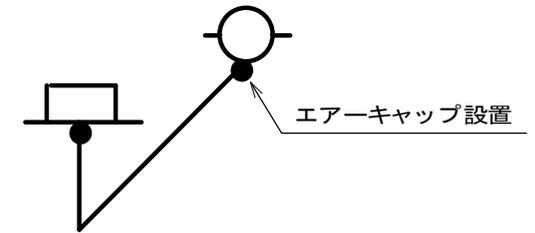

※2 適切な掃除口の設置

平面図 ① OOAまたは掃除口

平面図 ②

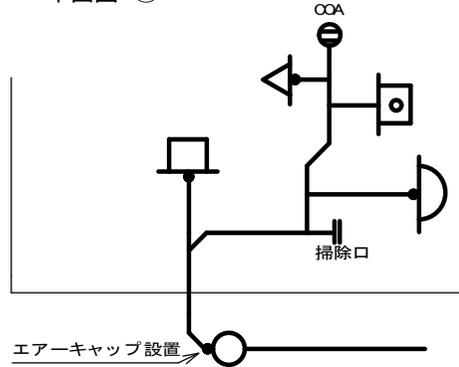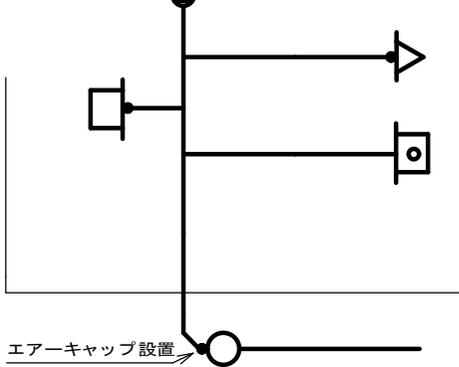


※4 浄化槽放流の放流先水路の

放流高さ、断面及び高水位記載


縦断面に作図

放流先詳細図 S=1/20

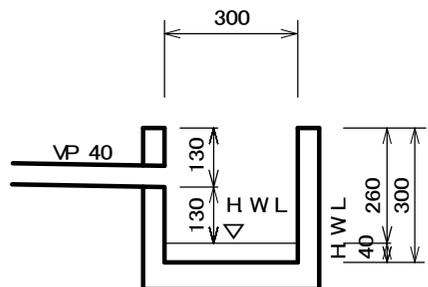

※5 管径100mm未満の屋外排水設備の使用は3 m以内

平面図

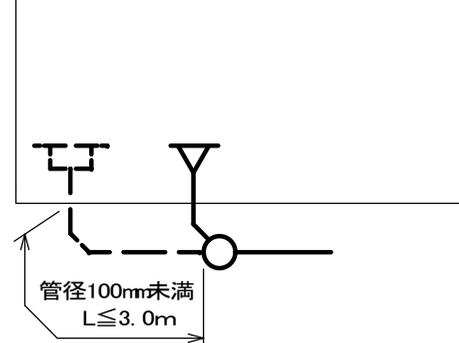


※6 公共ますの移設及び高さの調整

平面図に表示

移設前  
公共ます

移設後  
公共ます

移設距離  
L=0.5 m

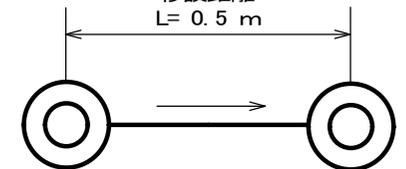

高さ調整H = -100

留意事項(参考図)